

# 定量給料控制系统


YB2

滁州市志明电气有限公司

## 面板布置图

## 内部布置图

柜体: 1400\*600\*370, 强电走右边弱电走左边

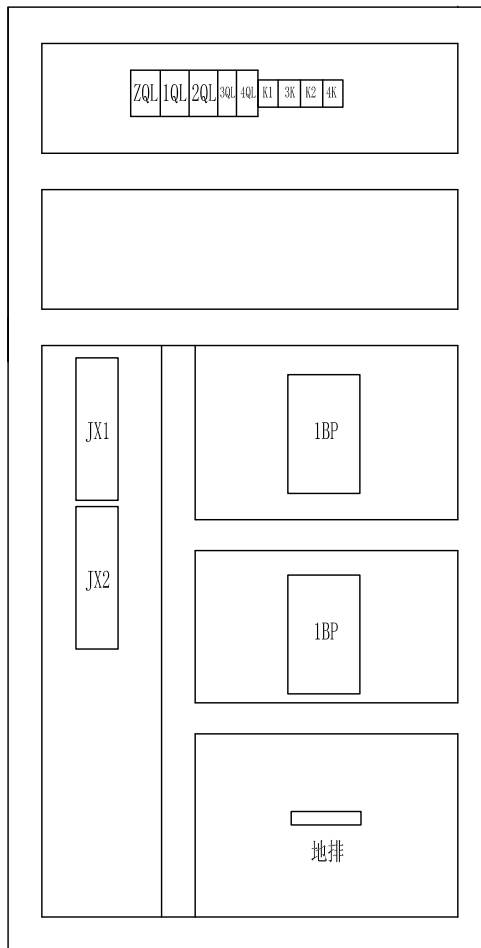

| 位号<br>No. | 名 称<br>Name      | 订 货 号 (型号)<br>Order No. | 数量<br>Qty | 备 注<br>Remark |
|-----------|------------------|-------------------------|-----------|---------------|
| 1         | 柜体: 1400*600*370 |                         | 1         | 滁州志明          |
| 2         | 仪表               | ZM20610                 | 1         | 滁州志明          |
| 3         | 二加一接线盒           | ZM-JXH2                 | 2         | 滁州志明          |
| 4         | 端子               | 2. 5mm <sup>2</sup>     | 50        |               |
|           | 端保险子             | 4 mm <sup>2</sup>       | 0         | 魏德米勒          |
| 5         | 继电器              | K1 K2 AC220V            | 2         | 正泰            |
|           |                  | 3K 4K DC24V             | 2         |               |
| 6         | 断路器              | ZQL NXB-63-C16A/4P      | 1         | 正泰            |
|           |                  | 1QL-2QL NXB-63-C10A/3P  | 2         |               |
| 7         | 断路器              | 3QL-4QL NXB-63-C10A/1P  | 2         | 正泰            |
| 8         | 变频器              | D740-0. 75KW            | 2         | 三菱            |
| 9         |                  |                         |           |               |
| 10        |                  |                         |           |               |

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| CAD 制 图  |

旧底图总号

底图总号

簽名

日期

|    |    |       |    |       |     |  |     |  |
|----|----|-------|----|-------|-----|--|-----|--|
|    |    |       |    |       | 设 计 |  | 标准  |  |
|    |    |       |    |       | 审 核 |  | 批 准 |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签名 | 年 月 日 | 工 艺 |  | 日 期 |  |

滁州市志明电气有限公司

AH-CZZM-GB-YB02

YBY-2019-07


CZZM  
— 志明电气 —

## 二表二变频加中控

滁州市志明电气有限公司

第 1 张

共 4 张

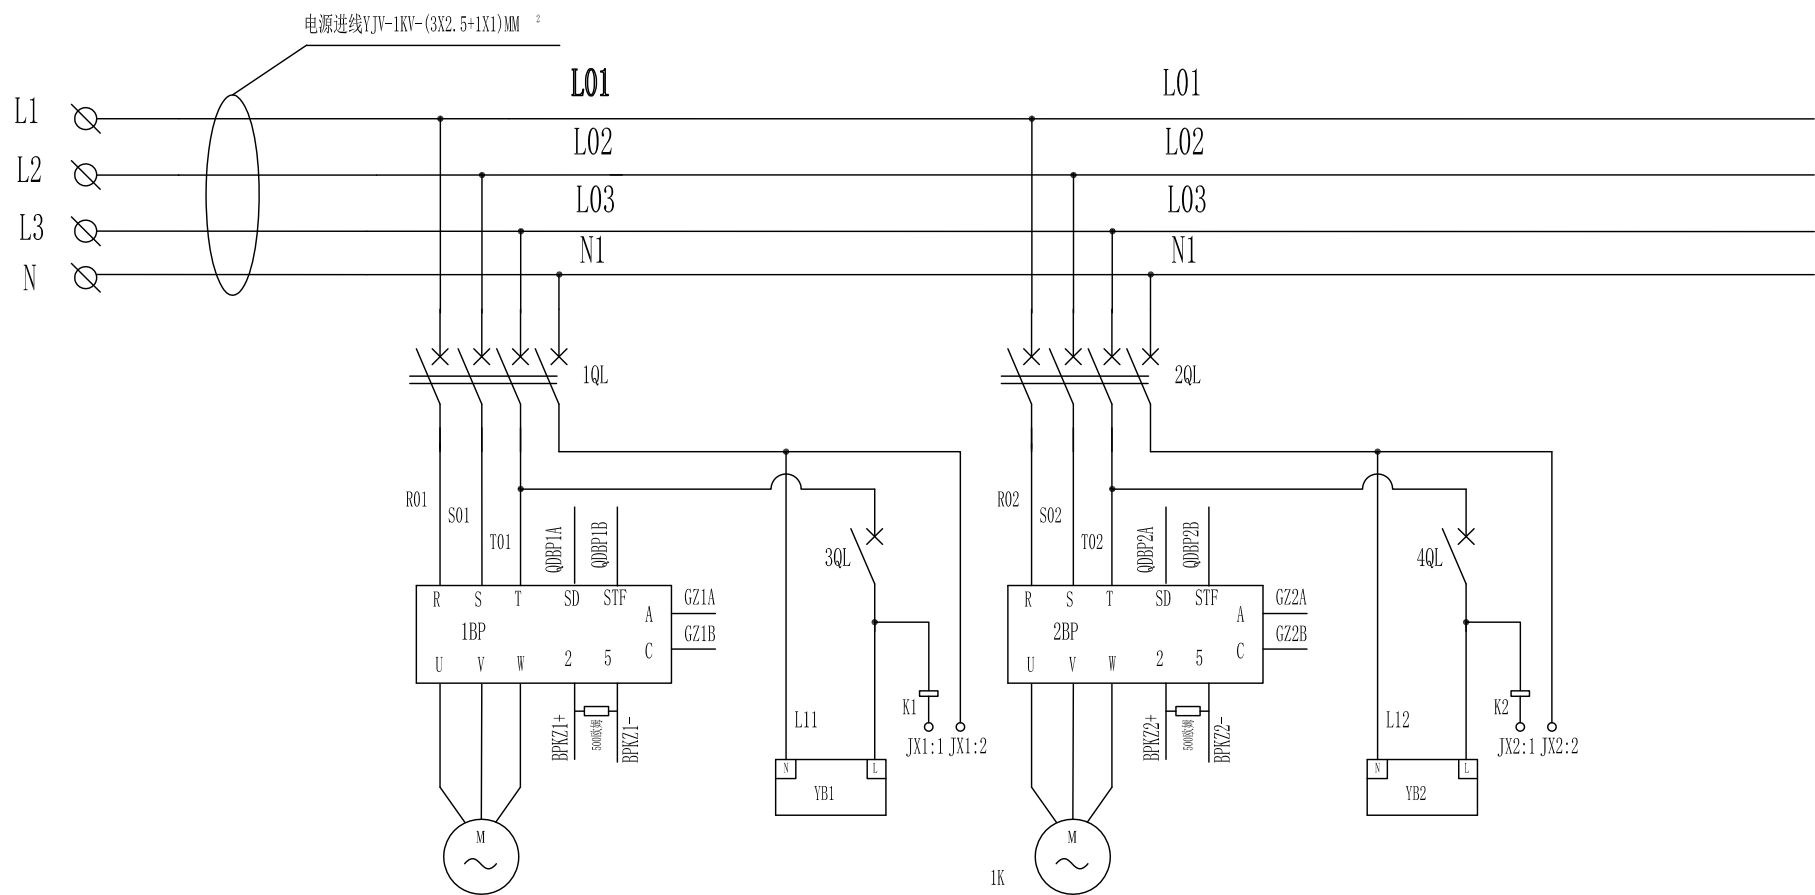

借(通)用件登记

CAD 制 图

旧底图总号

底图总号

签 名

日 期

|    |    |       |    |       |     |  |     |  |
|----|----|-------|----|-------|-----|--|-----|--|
|    |    |       |    |       | 设 计 |  | 标准化 |  |
|    |    |       |    |       | 审 核 |  | 批 准 |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签名 | 年 月 日 | 工 艺 |  | 日 期 |  |

滁州市志明电气有限公司

AH-CZZM-GB-YB03

YBY-2019-07

CZZM  
— 志明电气 —

二表二变频加中控

滁州市志明电气有限公司

第 2 张





共 4 张



|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| CAD 制图   |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
| 签名       |
| 日期       |
| 标记       |
| 处数       |
| 更改文件号    |
| 签名       |
| 年月日      |
| 工艺       |
| 日期       |

接线端子JX2

电源进线RVVP7\*0.3

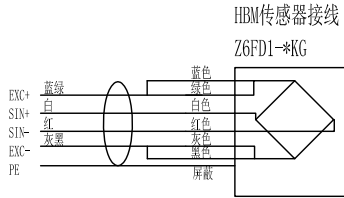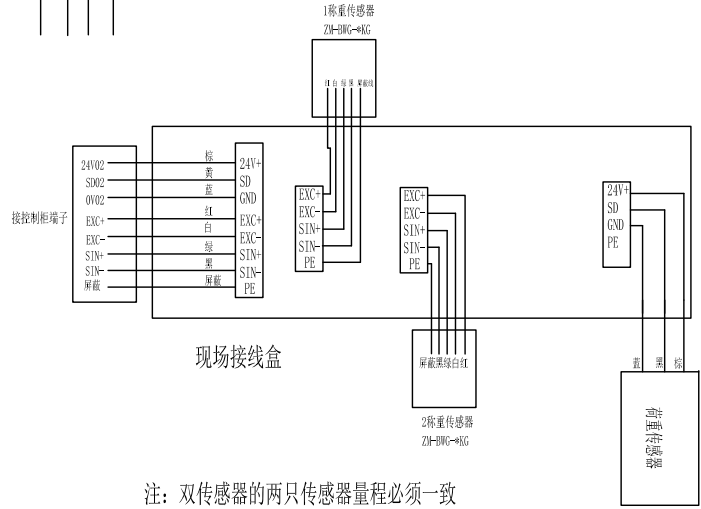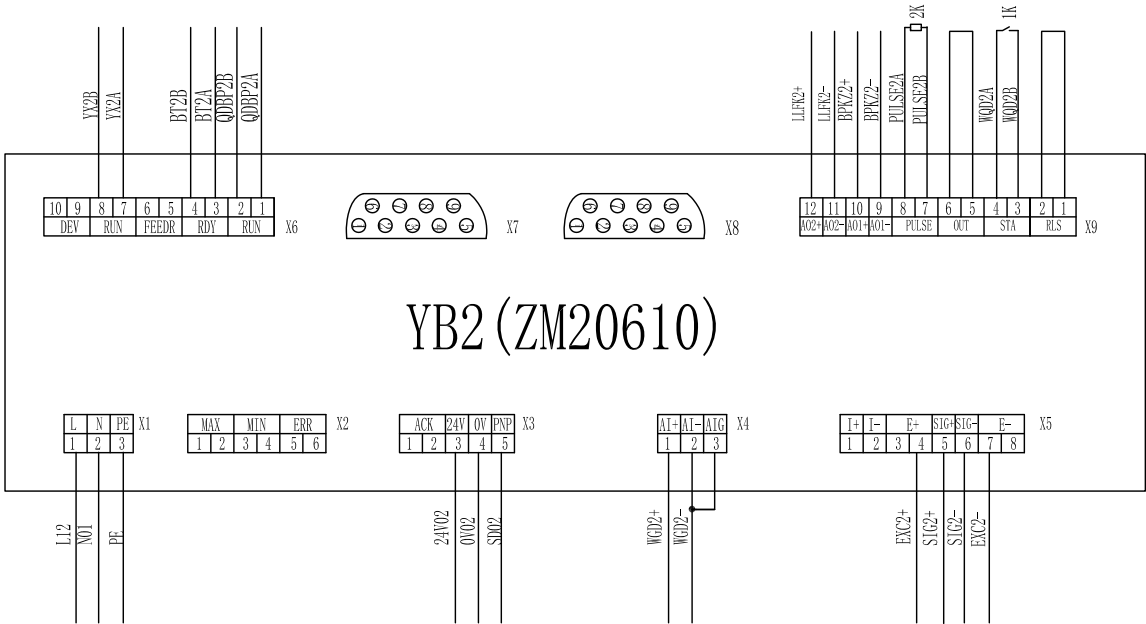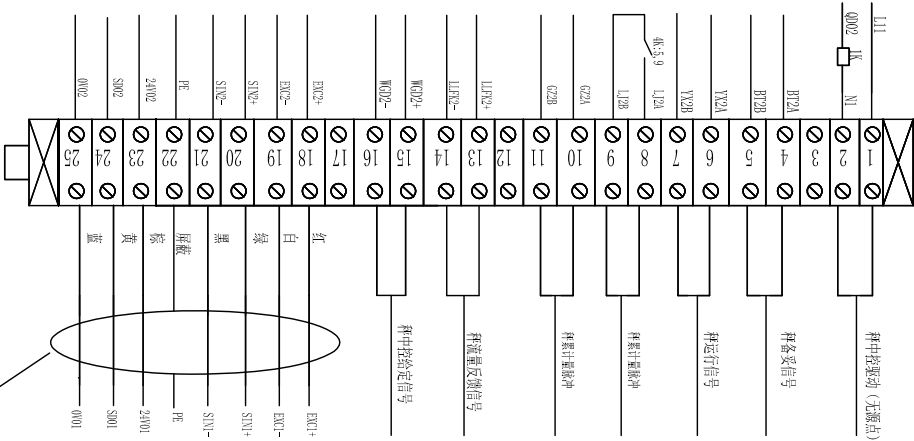

滁州市志明电气有限公司

AH-CZZM-GB-YB02  
YBY-2019-07

CZZM  
— 志明电气 —

二表二变频加中控  
滁州市志明电气有限公司

第 4 张  
共 4 张