


定量给料控制系统

TP
触摸屏

滁州市志明电气有限公司

TP
触摸屏

滁州市志明电气有限公司

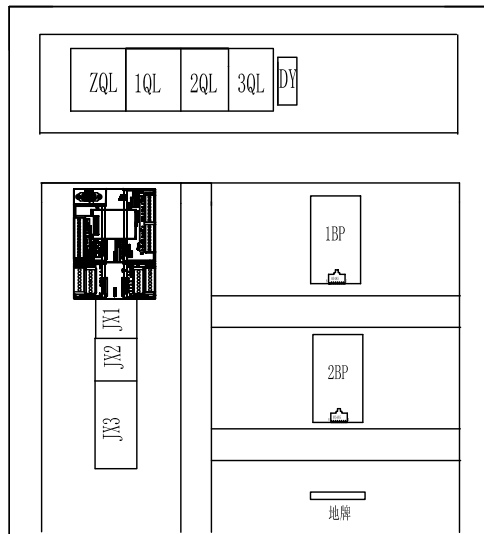

内部布置图

位号 No.	名 称 Name	订 货 号 (型号) Order No.	数量 Qty	备 注 Remark
1	柜体: 800*600*370		1	
2	24V 电源DC	HDR-30-24 1.5A	1	明纬
3	放大器	ZM-DWV	2	滁州志明
4	端子	2.5mm ²	24	魏德米勒
	端保险子	4 mm ²	0	
5	继电器	AC220V	0	正泰
		DC24V	0	
6	CPU ST20 DC/DC/DC	6ES7288-1ST20-0AA0	1	西门子
7	EM AM03	6ES7288-3AM03-0AA0	1	西门子
8	变频器	D740-1.5KW	2	三菱
9	断路器 1QL-2QL	C10A/4P	2	正泰
10	断路器 3QL	C10A/1P	1	正泰
11	断路器 ZQL	C16A/4P	1	正泰
12	触摸屏	TP	1	西门子
13	地排		1	正泰
14				
15				

柜体: 800*600*370, 强电走右边弱电走左边

借(通)用件登记
CAD 制图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

					设 计		标准	
					审 核		批 准	
标记	处数	更改文件号	签名	年 月 日	工 艺		日 期	

滁州市志明电气有限公司

AH-CZZM-GB-PDW2

YKR-2019-07

CZZM
— 志明电气 —

一控二无中控

滁州市志明电气有限公司


第 1 张

共 4 张






JX3					
柜内接线	1	P02	24V	A	1#称重量电源
	2	GND	0V	B	
	3	ZL1+	EM1-0+, 重量信号	C	1#称重量信号
	4	GND	EM1-0-, 重量信号	D	
	5	P02	24V	E	1#称速度电源
	6	GND	0V	F	1#称速度信号
	7	SD01	SD01, 速度信号	G	
	8				
	9	P02	24V	A1	2#称重量电源
	10	GND	0V	B1	
	11	ZL2+	EM2-0+, 重量信号	C1	2#称重量信号
	12	GND	EM2-0-, 重量信号	D1	
	13	P02	24V	E1	2#称速度电源
	14	GND	0V	F1	2#称速度信号
	15	SD02	SD02, 速度信号	G1	

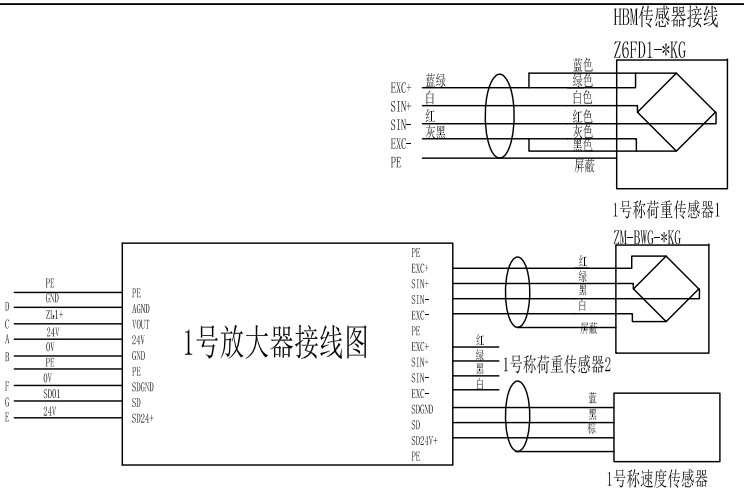

注：双传感器的秤上面的两只传感器量程必须一致

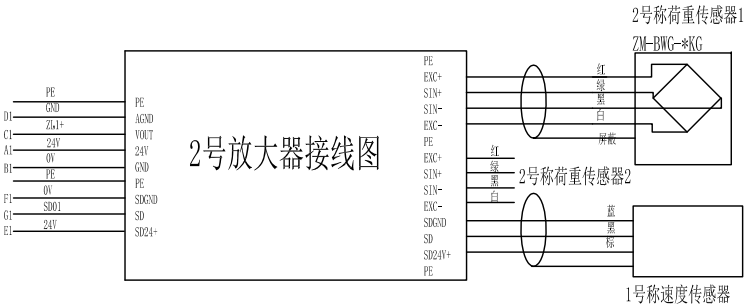

注：双传感器的秤上面的两只传感器量程必须一致

