

借(通)用件登记

CAD 制 图


旧底图总号

底图总号

签 名


日 期

定量给料控制系统

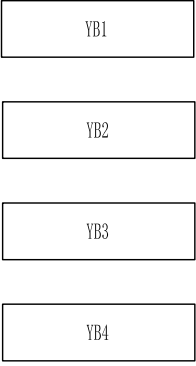

滁州市志明电气有限公司

面板布置图

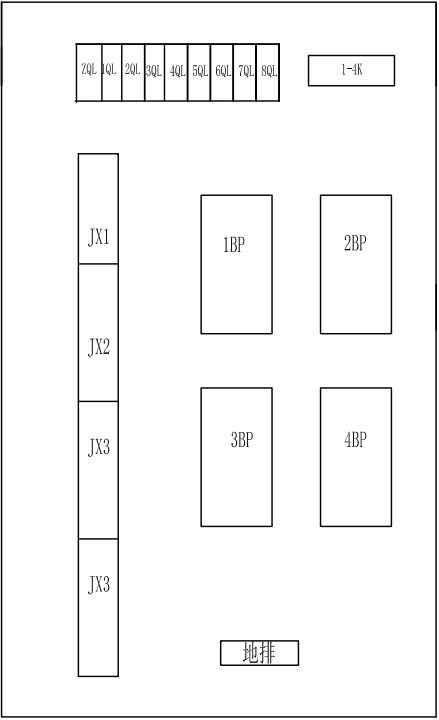

内部布置图

柜体：1800*600*400, 强电走右边弱电走左边

位号 No.	名 称 Name	订 货 号 (型号) Order No.	数量 Qty	备 注 Remark
1	柜体：1800*600*400		1	
2	24V 电源DC	HDR-30-24 1.5A	4	明纬
3	二加一接线盒	ZM-JX	4	滁州志明
4	端子	2.5mm ²	35	魏德米勒
	端保险子	4 mm ²	0	
5	断路器2QL	NXB-63-C10A/1P	1	正泰
6	断路器 1QL	NXB-63-C10A/3P	1	正泰
7	断路器 ZQL	NXB-63-C32A/4P	1	正泰
8	变频器	ACS150-4KW	1	ABB
9	继电器 1K-4K	AC220V	4	正泰
		DC24V	0	
10	申克仪表		1	申克
11	地排		1	正泰
12				
13				
14				
15				

					设 计		标准化		滁州市志明电气有限公司	AH-CZZM-GB-SAZ4	CZZM — 志明电气 —	四表四变频加中控		第 1 张
					审 核		批 准					滁州市志明电气有限公司		共 4 张
标记	处数	更改文件号	签名	年 月 日	工 艺		日 期			SKYB-2019-07				

借(通)用件登记
CAD 制图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期


					设计		标准化	
					审核		批准	
标记	处数	更改文件号	签名	年月日	工艺		日期	

滁州市志明电气有限公司

AH-CZZM-GB-SAZ4
SKYB-2019-07

CZZM
— 志明电气 —

四表四变频加中控	第 2 张
滁州市志明电气有限公司	共 4 张

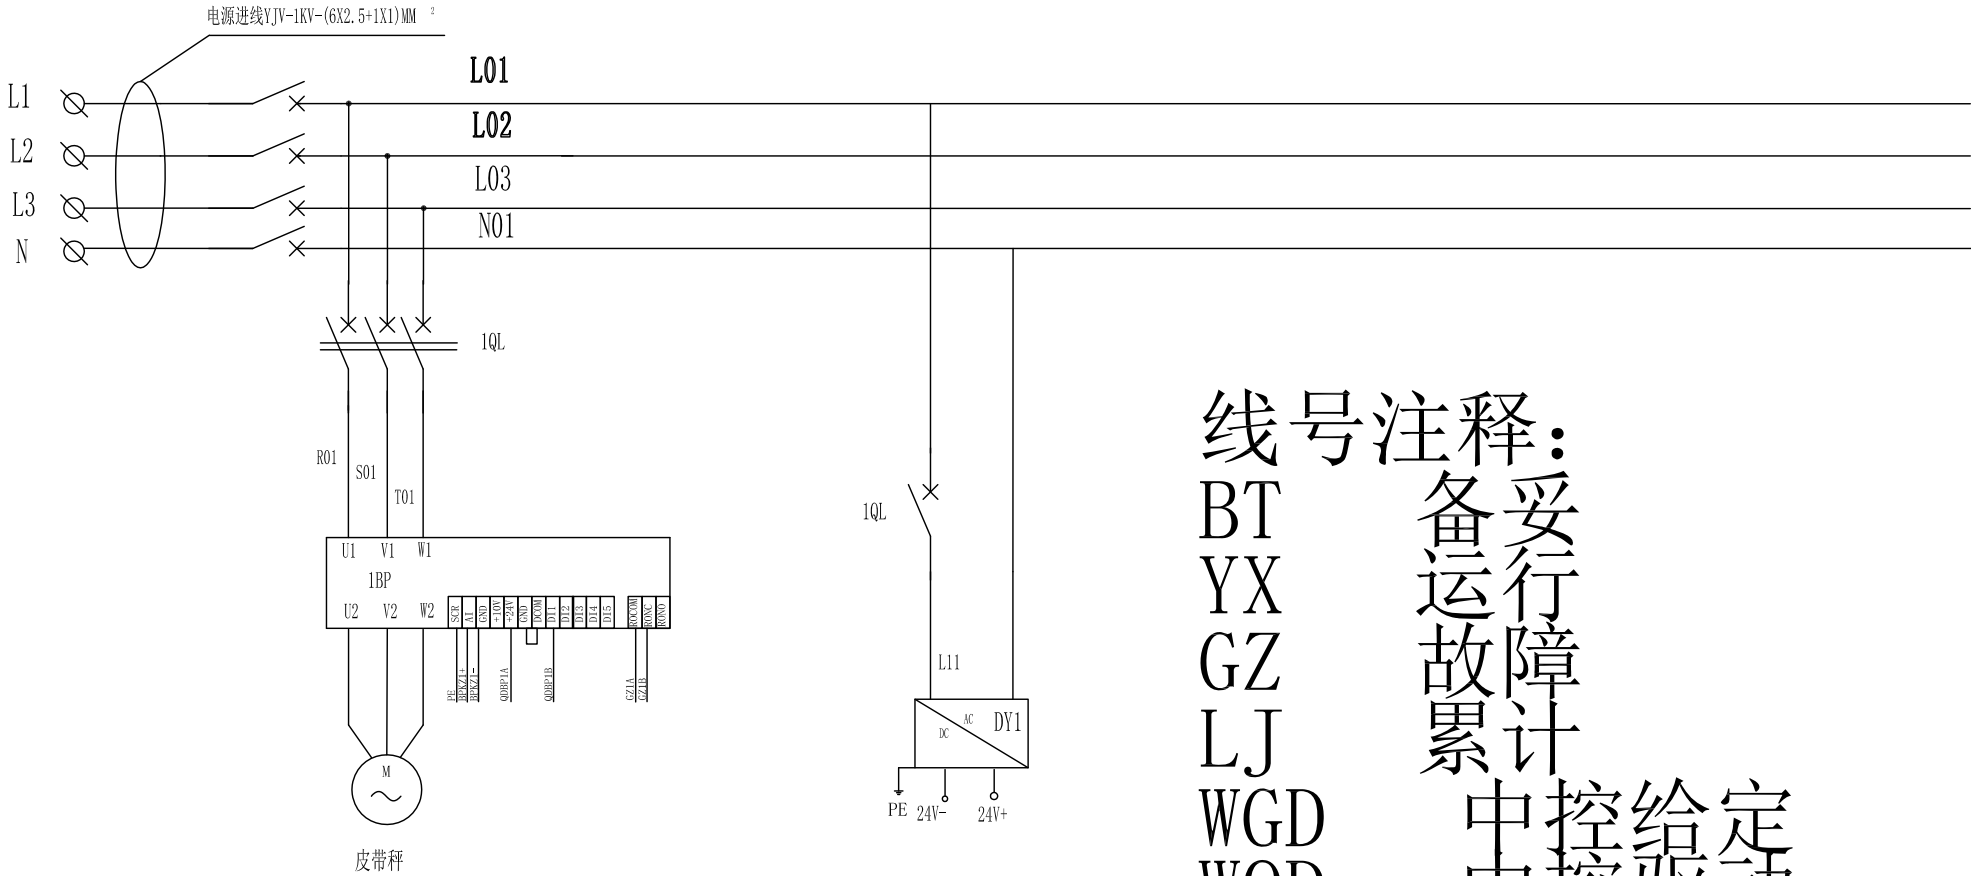

线号注释:

BT 备用
YX 运行
GZ 故障
LJ 累计
WGD 中控
WQD 变频
BPKZ 驱动
QDBP 变频

妥行
故障
计
定
控制
变频

借(通)用件登记
CAD 制图
旧底图总号
底图总号
签名
日期
标记
处数
更改文件号
签名
年月日
工艺
日期


设计		标准化	
审核		批准	
日期			

滁州市志明电气有限公司

AH-CZZM-GB-SAZ4
SKYB-2019-07



四表四变频加中控	第 3 张
滁州市志明电气有限公司	共 4 张

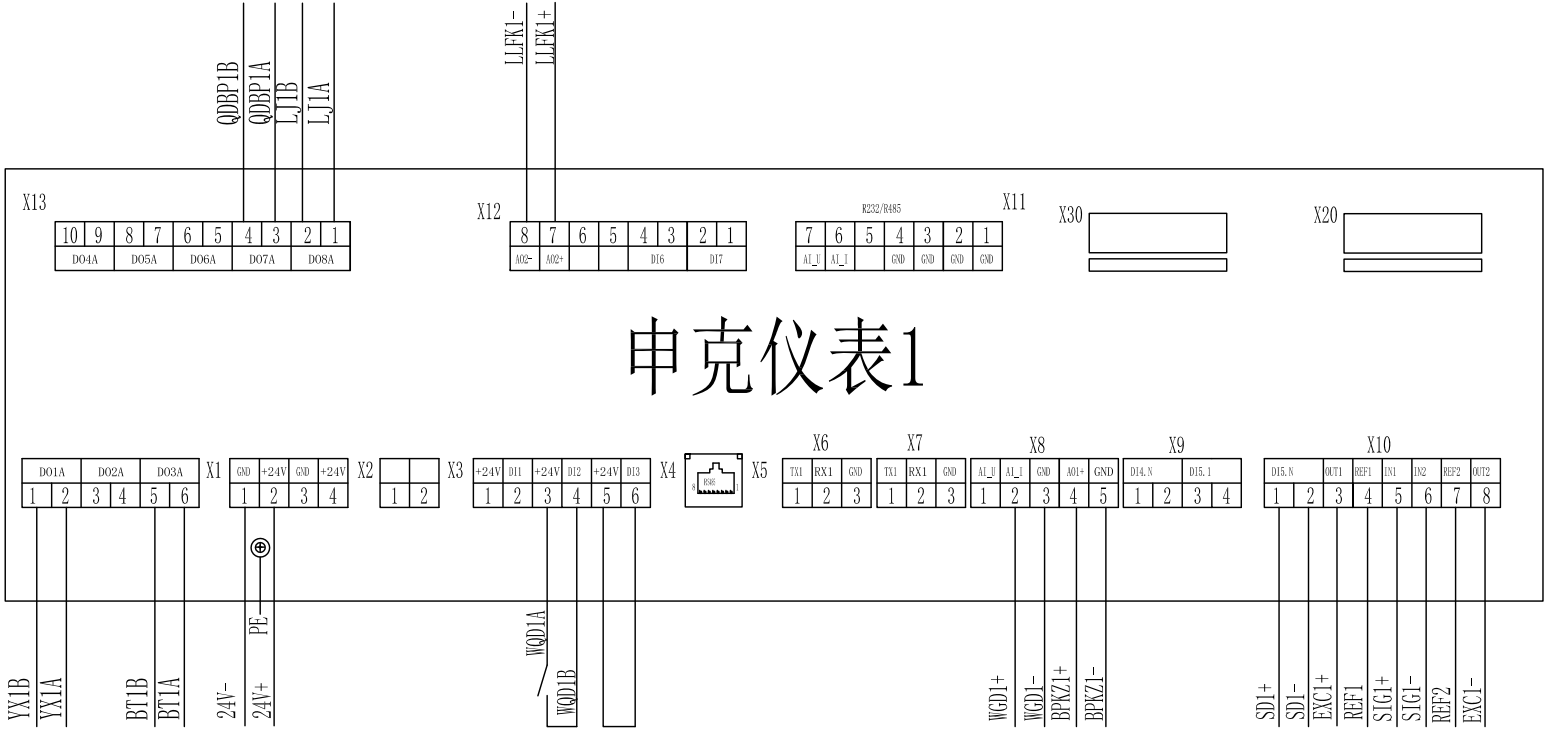

申克仪表1

接线端子JX1

